



Beter gekeurd
Bien vérifié

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 – KB 08/09/2019)
Algemene Directie Energie – De elektrische installatie is conform.



INSP.115

Datum(s) van controle: 01/12/18 Verslagnummer: 87/18/18/18 Uitgiftedatum verslag: 01/12/18

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen vzw Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel. nr. + e-mailadres regionaal kantoor: zie keerzijde Ondernemingsnummer: 0406.486.616

O/ref.: U/ref.: Agent-bezoeker nr.: 87

Identificatie van derden:

Opdrachtgever:

Adres: Heermijlstraat 20 9240 Zele

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: idem

Adres:

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: idem

Adres: BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Adres: Grootsestraat 101 Waasmunster EAN-code: 549 448 860 028 370 282

Nummer teller: 15AG 31050 19343 Private hoogspanningscabine: ja/nee

Type installatie: ☒ wooneenheid ☐ werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel ☐ technische lokalen van een residentieel geheel ☐ werfinstallatie ☐ gedecentraliseerde productie-installatie ☐ andere installatie:

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:

☒ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4) ☐ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) ☐ controlebezoek (6.5) ☐ controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1) ☐ controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2) ☐ vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3 of 8.4.4)

Datum van de uitvoering van de installatie: ☐ vóór 01/10/1981 ☐ vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ☒ vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: verlichting armaturen / eindverbruikers mag te plaatsen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 – KB 08/09/2019: ☒ nihil ☐ toepassing van de afwijkingen van deel 8 van Boek 1 – KB 08/09/2019

☐ Andere wettelijke kaders: voorschriften DNB – andere:

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3N400 V Nominale waarde bescherming aansluiting: 40 A

Voedingsleiding hoofdbord: Type: LVVB Doorsnede: 16 mm² Type algemene schakelaar: 4p 40/16/30

Type van de aardelektrode: aardingslus – aardingsbaren – aardingspen – horizontaal, verticaal of schuin in de grond gedreven geleider – niet

geplaatst – onbekend – ander systeem: Type van het aardverbindingssysteem: TT, TN-S, TN-C, IT, andere:

Aantal borden: 1 Aantal stroombanen: 21 (reserve inbegrepen)

Beschrijving:

Schema's en plannen van de installatie: zie aardschakelschema / stroomplan

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: " " "

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 60 Ohm

Waarde van de algemene isolatieweerstand: 705 Mohm

Test differentieelstroominrichtingen: via testknop: OK/NOK/niet getest

via foutlus: OK/NOK/niet getest

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK/NOK

Vastgestelde inbreuken en/of opmerkingen:

Besluit van de controle:

☒ 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 01/12/18

☒ De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

☐ De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden / waren verzegeld.

☐ 2. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.

In geval van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

☐ 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 - KB 08/09/2019.

☐ Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór:

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

☐ 4. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019. De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



Plaats van de elektrische installatie

Installateur

p. 1/6
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz


Handwritten signature and stamp.


groenelstraat lot 1
9250 Waasmunster

Plaats van de elektrische installatie

Installateur

P. 2/6
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

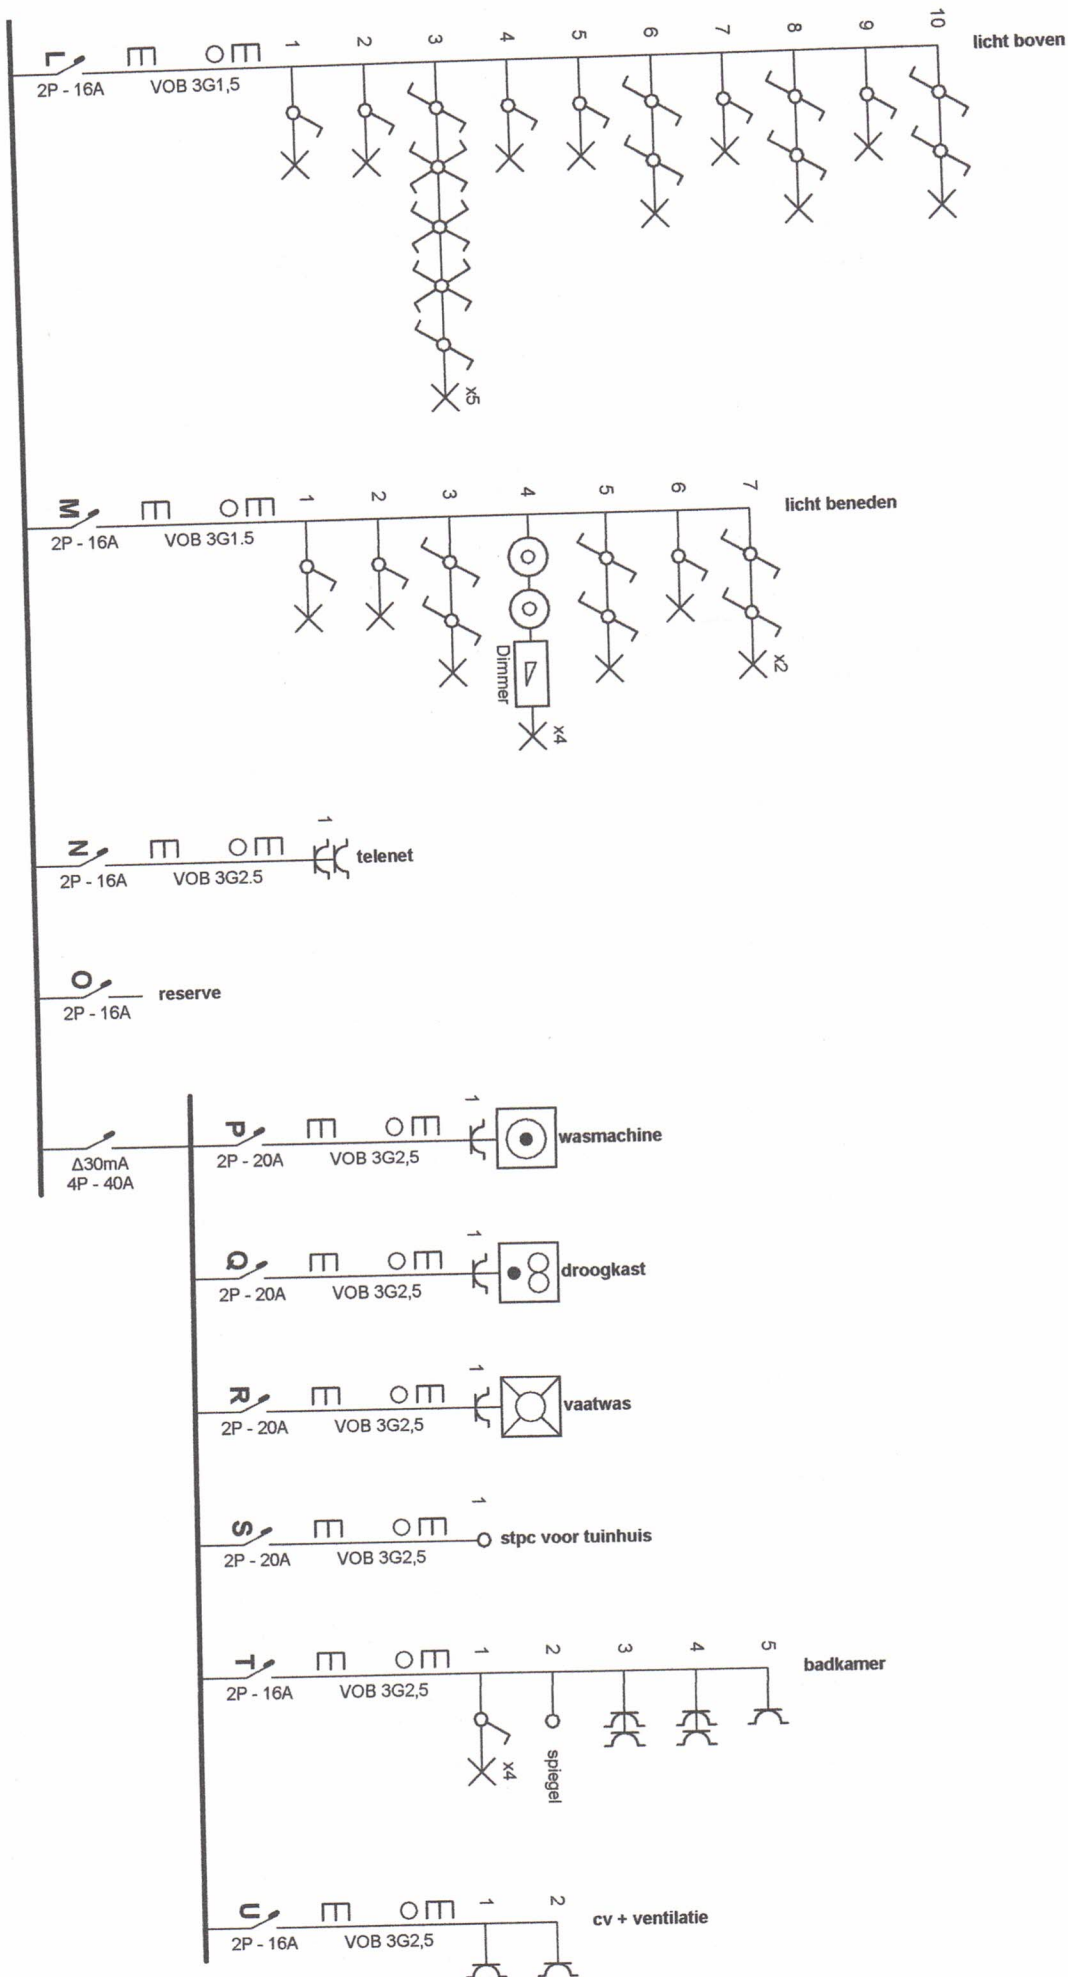

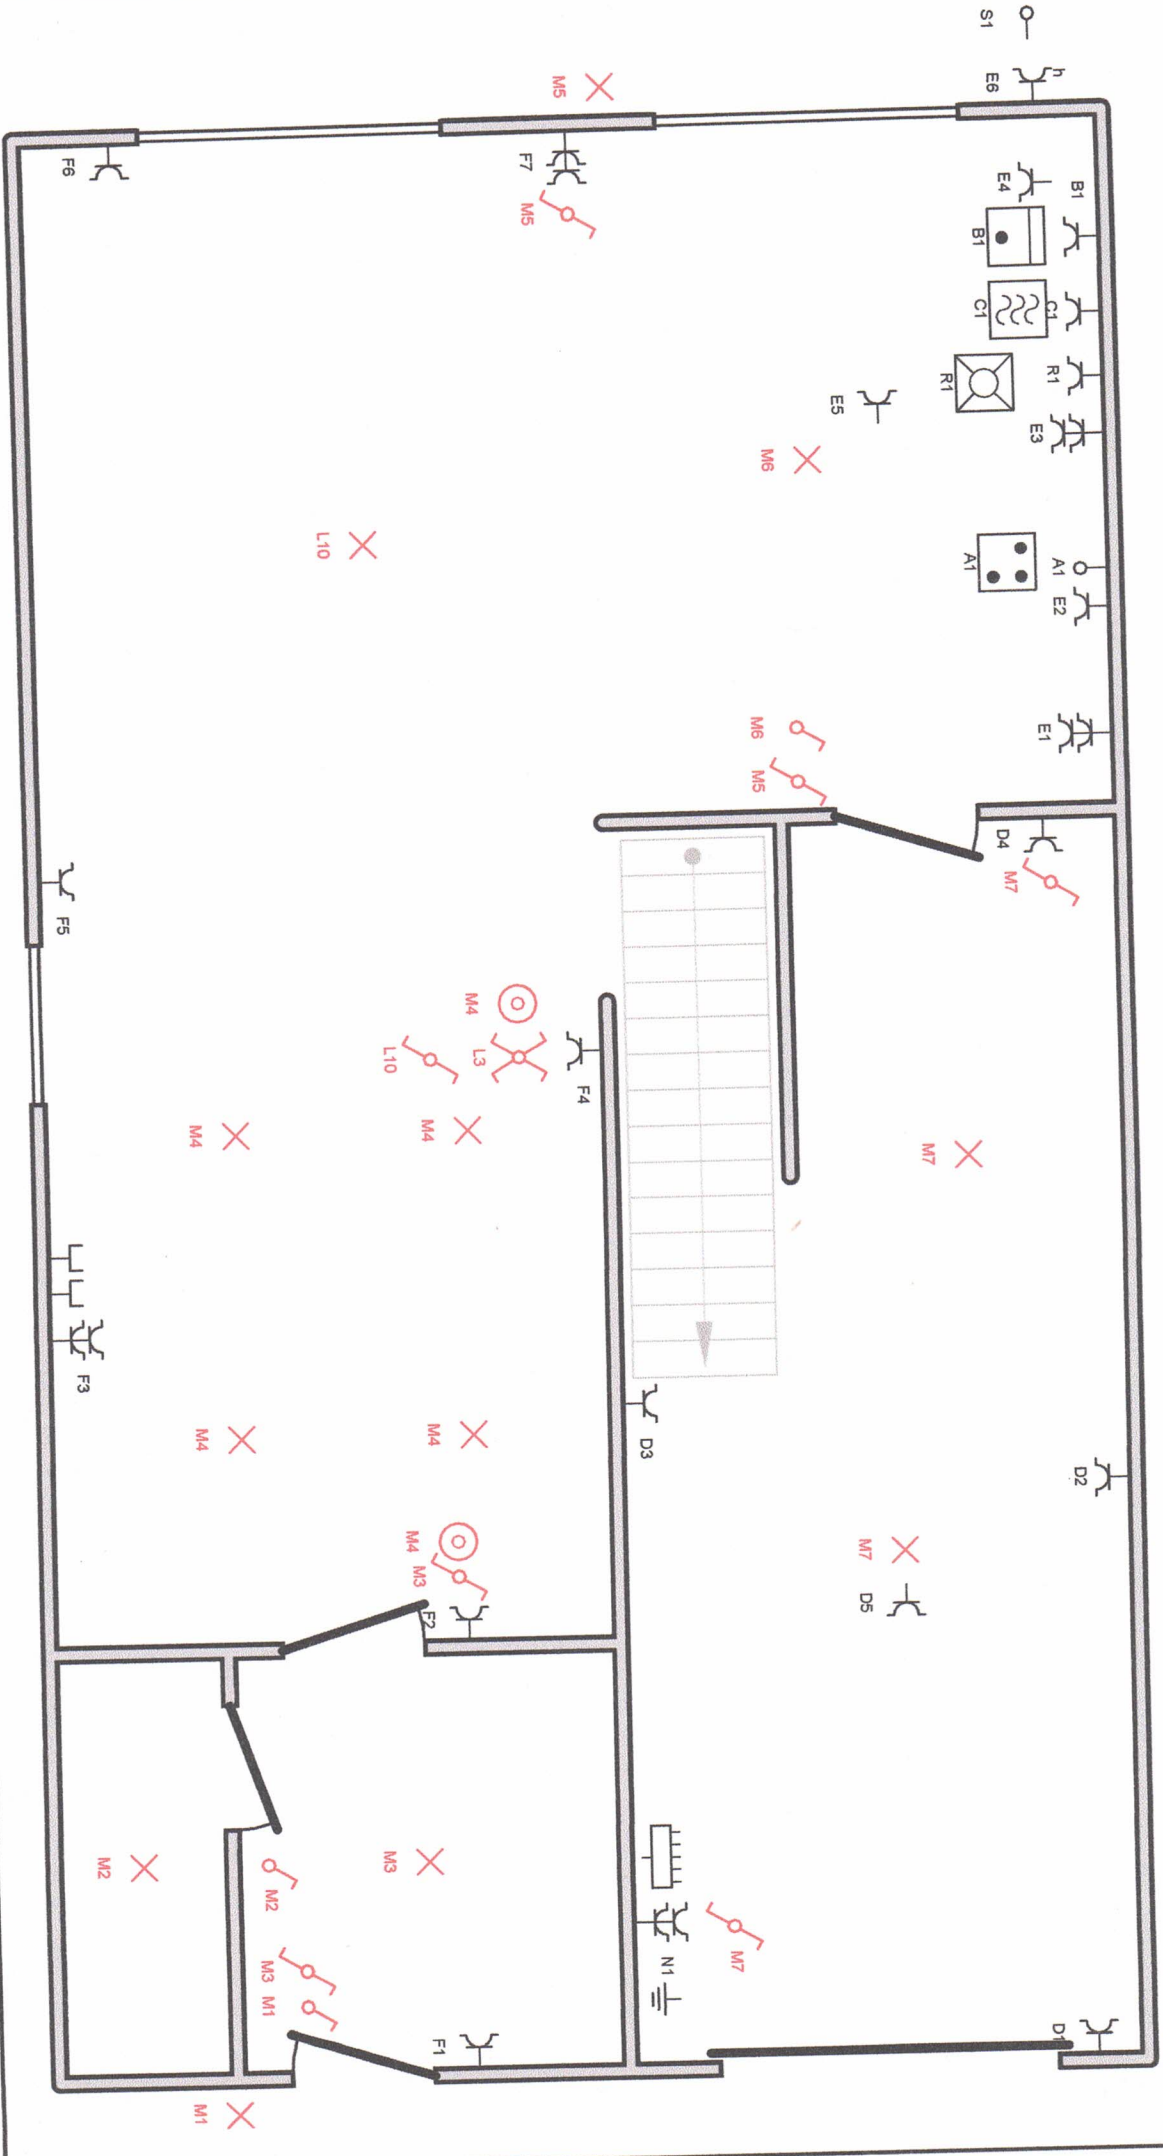

Plaats van de elektrische installatie

groenelsestraat lot 1
9250 Waasmunster

Installateur

p. 3/6
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

n° 87 G. Oppmeters

The floor plan shows a complex layout with multiple rooms and corridors. Key features include:

- Rooms and Areas:** A large open area on the right, a central corridor, and several smaller rooms on the left and top.
- Furniture and Equipment:** Desks and chairs in the large room on the right; a sink (P1) and a mirror (spiegel) in the room on the left; a television (T1) in the bottom right room.
- Labels and Markers:**
 - L1-L10:** Red 'X' marks and red lines with circles indicating specific locations or paths.
 - K1-K7:** Symbols representing doors or windows.
 - T1-T5:** Symbols representing televisions or monitors.
 - P1, Q1:** Symbols representing sinks or other fixtures.
 - U1-U2:** Symbols representing windows or doors.
 - J1-J6:** Symbols representing doors or windows.
- Legend:**
 - Installateur:** A symbol representing an installer or technician.
 - P. 4/6:** A symbol representing a page number or reference.

groenselstraat lot 1
9250 Waasmunster

3 X 400V + N ~ 50HZ

~~n.º 87 a. cupietatis~~

p. 5/6
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

67 X

8 X

A:	kookvuur
B:	oven
C:	microgolf
D:	stopc garage
E:	stopc keuken + buiten
F:	stopc hal + living
G:	zolder achterkant
H:	zolder voorkant
I:	slpk achter
J:	slpk master
K:	slpk voor + wasplaats
L:	licht boven
M:	licht beneden
N:	telenet
O:	reserve
P:	wasmachine

Q:	droogkast
R:	vaatwas
S:	stpc voor tuinhuis
T:	badkamer
U:	cv + ventilatie

Plaats van de elektrische installatie	Installateur	P. 6/6 Lijst Kringen
groenelstraat lot 1 9250 Waasmunster		3 x 400V + N ~ 50Hz